






FABRYKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

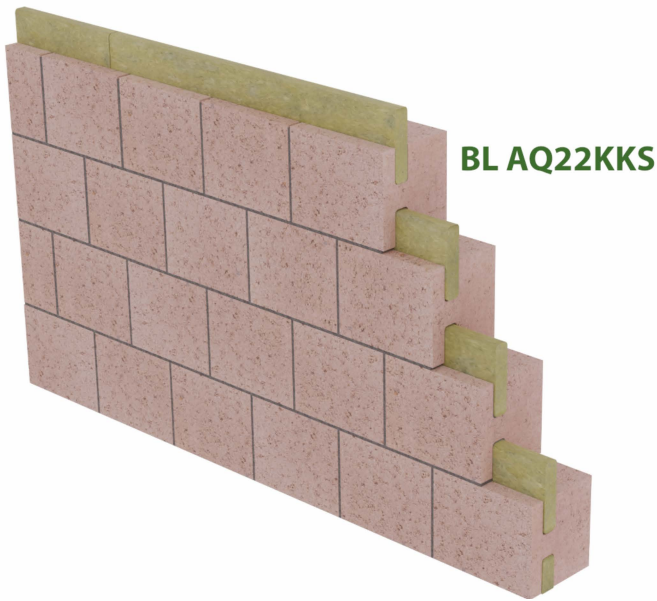

Izolacyjność **Akustyczna:  $R'_{A1}=53$  dB**

Izolacyjność **Wzrost** {  $W_{\text{m}} \leq 1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  }

### WYMAGANIA NORMOWE

Izolacyjność akustyczna: zgodnie z PN-B 02151-3:2015-10 wymagana wartość współczynnika  **$R'_{A1} \geq 50$  dB**

Izolacyjność termiczna: zgodnie z warunkami technicznymi jakim, powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymagana wartość współczynnika przenikania ciepła  **$U \leq 1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$**

### WYMAGANIA NORMOWE

Aby uzyskać oczekiwane parametry, należy spełnić poniższe wymagania dotyczące wykonania przegrody ściennej:

- Podczas murowania stosujemy zaprawy cementowe lub cementowo-wapienne.
- Murowanie ścian wykonujemy na pełną spoinę pionową i poziomą.
- Połączenia przegród z innymi ścianami budynku realizujemy poprzez strzępia (połączenie murarskie) w co drugiej lub trzeciej warstwie.
- Nie wykonujemy połączeń ścian wyłącznie łącznikami metalowymi.
- Ściany obustronnie tynkujemy tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym.

Dodatkowo dla **BL AQ22KKS**:

- Po wymurowaniu każdej warstwy, w otwory bloczków, wsuwamy pasy wełny mineralnej ( $\lambda \leq 0,039 \text{ W/mK}$ ) o grubości 4 cm oraz wysokości 17 cm.
- Unikamy łączenia pasów wełny mineralnej w spoinach pionowych muru.
- Zaprawę murarską układamy na każdej warstwie po wcześniejszym umieszczeniu izolacji.

#### Norma:

PN-EN 771-3:2011+A1:2015

#### Certyfikaty:

WE ZKP nr 1020-CPR-030037272

EN ISO 9001: 2015 no. CQS 2124/2019

IQNet ISO 9001: 2015 no. CZ-2124/2019

### CJ BLOK FABRYKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



36-060 Głogów Młp.  
ul. Pod Borem 25



biuro@cjblok.com.pl



17 851 82 20-21  
+48 668 049 310



www.cjblok.com.pl